



**Poder Judicial de Puerto Rico**  
**Oficina de Administración de los Tribunales**  
Junta de Subastas

**Lcda. Karrie L. Opio Rodríguez**  
Secretaria de la Junta de Subastas

28 de octubre de 2022

**Aviso de Enmienda II**

**Subasta Formal 23-24F**  
**Adquisición de Equipo y Materiales**  
**Proyecto Salas Inteligentes del Poder Judicial**  
**(Jury Box)**

Estimados señores:

La Junta de Subastas del Poder Judicial enmienda la fecha del Acto de Apertura de esta subasta de la siguiente manera:

**Acto de Apertura:**

- KLOP*
- **Día:** viernes 4 de noviembre de 2022
  - **Hora:** 2:00 p.m.
  - **Lugar:** Salón de Conferencias, Piso 14, Junta de Subastas

La Junta de Subastas de la Rama Judicial recibirá proposiciones en pliegos cerrados hasta el **4 de noviembre de 2022 a la 1:30 p.m.** para la subasta de referencia. Todas las ofertas presentadas a la mano tienen que llevarse a la División de Correo y Archivo Activo de la Oficina de Administración de los Tribunales ubicada en el *Ground* del Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, San Juan, P.R. para ser selladas con la fecha y hora de entrega. La División de Correo y Archivo Activo está disponible para sellar los pliegos de **8:30am a 12:00m y de 1:00pm a 5:00pm**. Las ofertas serán abiertas públicamente en el día antes mencionado a las **2:00 pm**, en la Oficina de Administración de los Tribunales, Piso 14, Salón de Conferencias de la Junta de Subastas.

Además, la Junta de Subastas del Poder Judicial procede con las siguientes aclaraciones y enmiendas a las especificaciones de esta subasta:

- **Página 3**

**-Se acompaña** la siguiente información relacionada con el equipo solicitado para la **Partida #5:**

192FLANGE

# MONITOR POLE STAND - FLANGE

MODULAR USA ASSEMBLED Add Your Review



## OPTION

PM192 Floor Flange

PM192 Pole 4-foot -

PM192 Pole 5-foot -

PM192 Pole 6-foot -

PM192 Pole 7-foot -  
(longer lead times m

PM192 Pole 8-foot -  
(longer lead times m

SHOW ALL OPTIONS

DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

DRAWINGS

ACCESSORIES

FAQS

## PM192 FLANGE MOUNT: BOLT DOWN POLE STAND FOR ERGOMART ARMS AND MOUNTS

- NOTE: A base is required for each pole purchased!
- Single & dual arm mounts for monitors, keyboard trays, CPUs, UPS...
- Select from five standard lengths: 4, 5, 6, 7, and 8 feet


• [Página 4](#)

-Se acompaña la siguiente información relacionada con el equipo solicitado para la Partida #6:

192FLANGE

# MONITOR POLE STAND - FLANGE

MODULAR USA ASSEMBLED Add Your Review

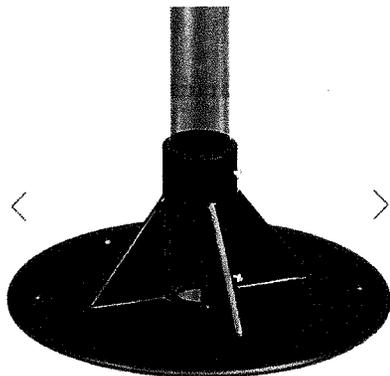


-Se acompaña la siguiente información relacionada con el equipo solicitado para la Partida #7:

PM40

## PM40 MONITOR POLE MOUNT

MODULAR USA ASSEMBLED Add Your Review

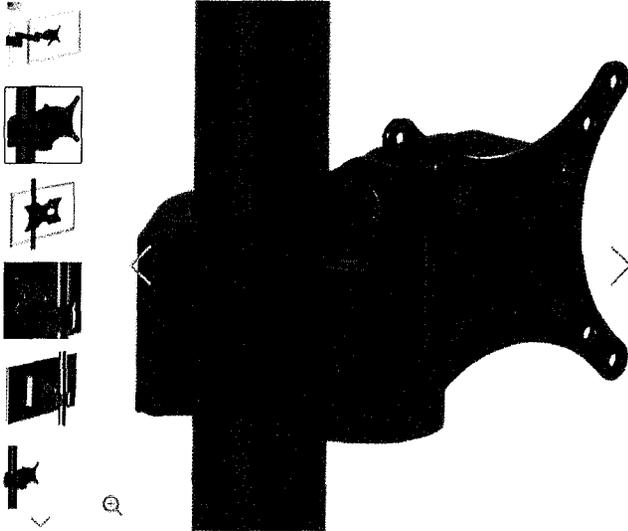


*KOP*

-Se acompaña la siguiente información relacionada con el equipo solicitado para la Partida #8:

## ERGOMART VESA PLATES A

Across the Ergomart website you will find the VE

### 75 X 75 MM AND 100 X 100 MM VESA ADAPTOR

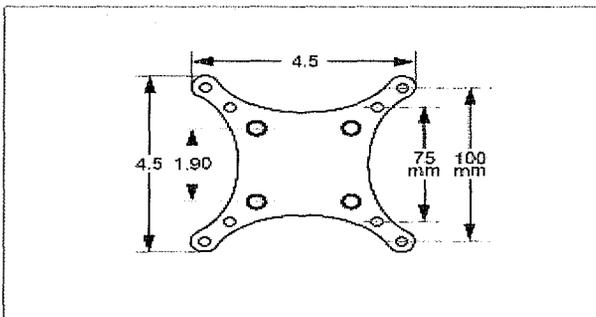


This so-called "Star" VESA plate is our most commonly used VESA adaptor. It accommodates most small to mid-size monitors with 75 x 75 mm and 100 x 100 mm VESA hole patterns. The adaptor fits to a tilter mechanism utilizing the 1.9 x 1.9 inch inside holes. The device measures 4.5 x 4.5 inches in size. For monitors with recessed VESA hole patterns an additional VESA Spacer hardware kit may be needed.

- **Página 5**

-Se acompaña la siguiente información relacionada con el equipo solicitado para la **Partida #9**:

### **SPRING TILTER HEAD**

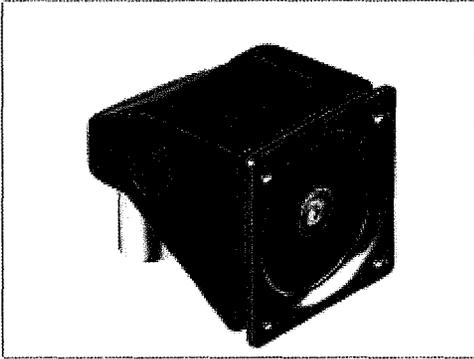

FOR MONITOR WEIGHTS:  
0 - 30 POUNDS

102


- **Página 6**


-Se aclara que el equipo de la marca y modelo *Wolfvision 102025 Cynap Pure Receiver* que fue solicitado para la **Partida #12** no está discontinuado. Por consiguiente, las especificaciones para la **Partida #12** permanecen inalteradas.

- **Página 7**


-Se aclara que el cable solicitado en la **Partida #15** será premanufacturado.

Además, se acompañan las siguientes ilustraciones en las cuales se muestra el “stand” y las demás piezas actualmente instaladas en el Centro Judicial de Guayama:

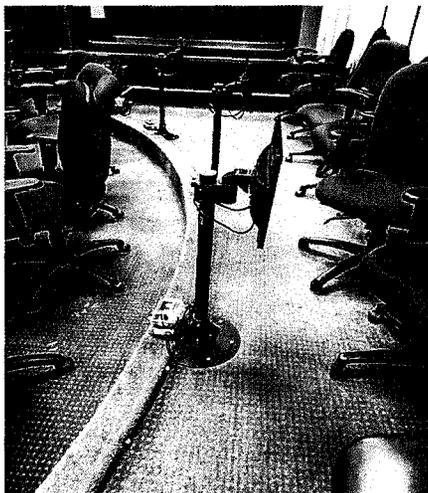

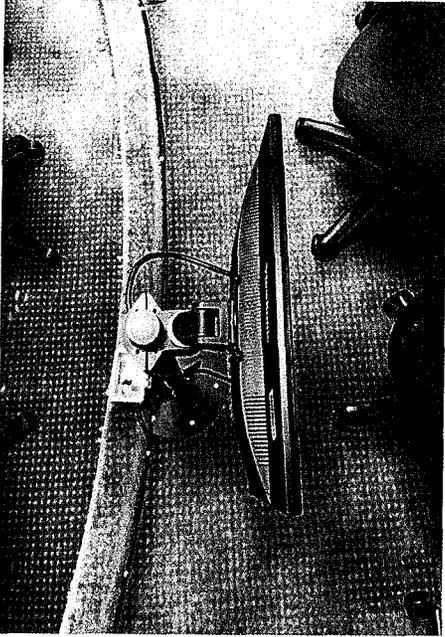

*KLP*

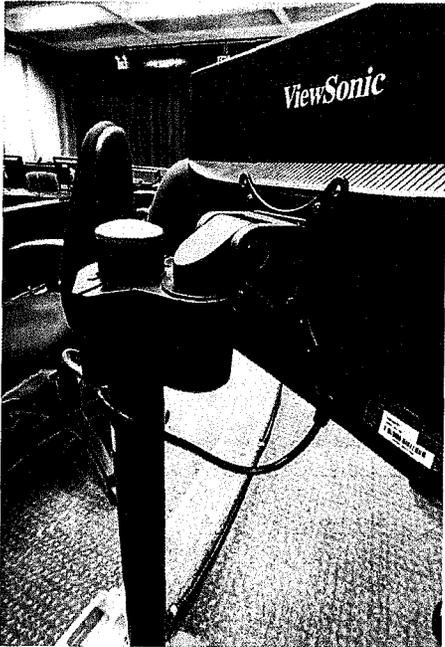



Se acompaña el anejo enmendado con la nueva cantidad de regiones judiciales y de equipos y materiales.


Partida	Parte A: Equipo y Materiales Para Monitor Adicional en las Salas Inteligentes (Salas Criminal)	San Juan	Bayamón	Aguadilla	Ponce	Guayama	Aibonito	Humacao	TOTAL
1	Viewsonic VA1903h 18.5" 16:9 TN Monitor	6	3	1	2	1	0	2	15
2	Huanuo HNWSS1, Articulating Adjustable Wall Mount Bracket	6	3	1	2	0	0	2	14
3	Kramer C-MHM/MHM-35, Flexible High-Speed HDMI Cable 35'	6	3	1	2	1	0	2	15
4	Panduit LD10WH6-A, Surface Raceway Channel, 6', White	6	3	2	2	0	0	2	15
5	Ergomart PM-192, Pole Stand 4ft. (Black)	0	0	0	0	1	0	0	1
6	Ergomart PM-192, Floor Flange	0	0	0	0	1	0	0	1
7	Ergomart PM40-104, Monitor Pole Mount	0	0	0	0	1	0	0	1
8	Ergomart V751, 75mmX75mm Vesa Plate	0	0	0	0	1	0	0	1
9	Ergomart TILTER-HDS-104, Spring Tilter Head	0	0	0	0	1	0	0	1
	<b>Parte B: Equipo y Materiales Para Monitores en el Jury Box en la Sala Inteligente (Salas 3) del Centro Judicial de Aibonito</b>								
10	Viewsonic VA1903h 18.5" 16:9 TN Monitor	0	0	0	0	0	6	0	6
11	Huanuo HNWSS1, Articulating Adjustable Wall Mount Bracket	0	0	0	0	0	6	0	6
12	Wolfvision 102025, Cynap Pure Receiver	0	0	0	0	0	1	0	1
13	Crestron HD-DA8-4KZ-E, 1:8 HDMI Distribution Amplifier	0	0	0	0	0	1	0	1
14	Kramer C-MHM/MHM-35, Flexible High-Speed HDMI Cable 35'	0	0	0	0	0	6	0	6
15	Liberty Custom Built, Cat6-60', Cable - Build with Certification	0	0	0	0	0	1	0	1
16	Panduit LD10WH6-A, Surface Raceway Channel, 6 ft, White	0	0	0	0	0	0	0	0

Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen inalterados.

Nuestra oficina procederá a enviar vía correo electrónico este Aviso de Enmienda II a los licitadores que comparecieron a la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético del Poder Judicial.

**Será responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda II. No incluir este Aviso de Enmienda II con la oferta podrá constituir el rechazo de la misma.**

Cordialmente,

  
Karrie L. Opio Rodríguez

